


JUHOVÝCHODNÝ POHľad

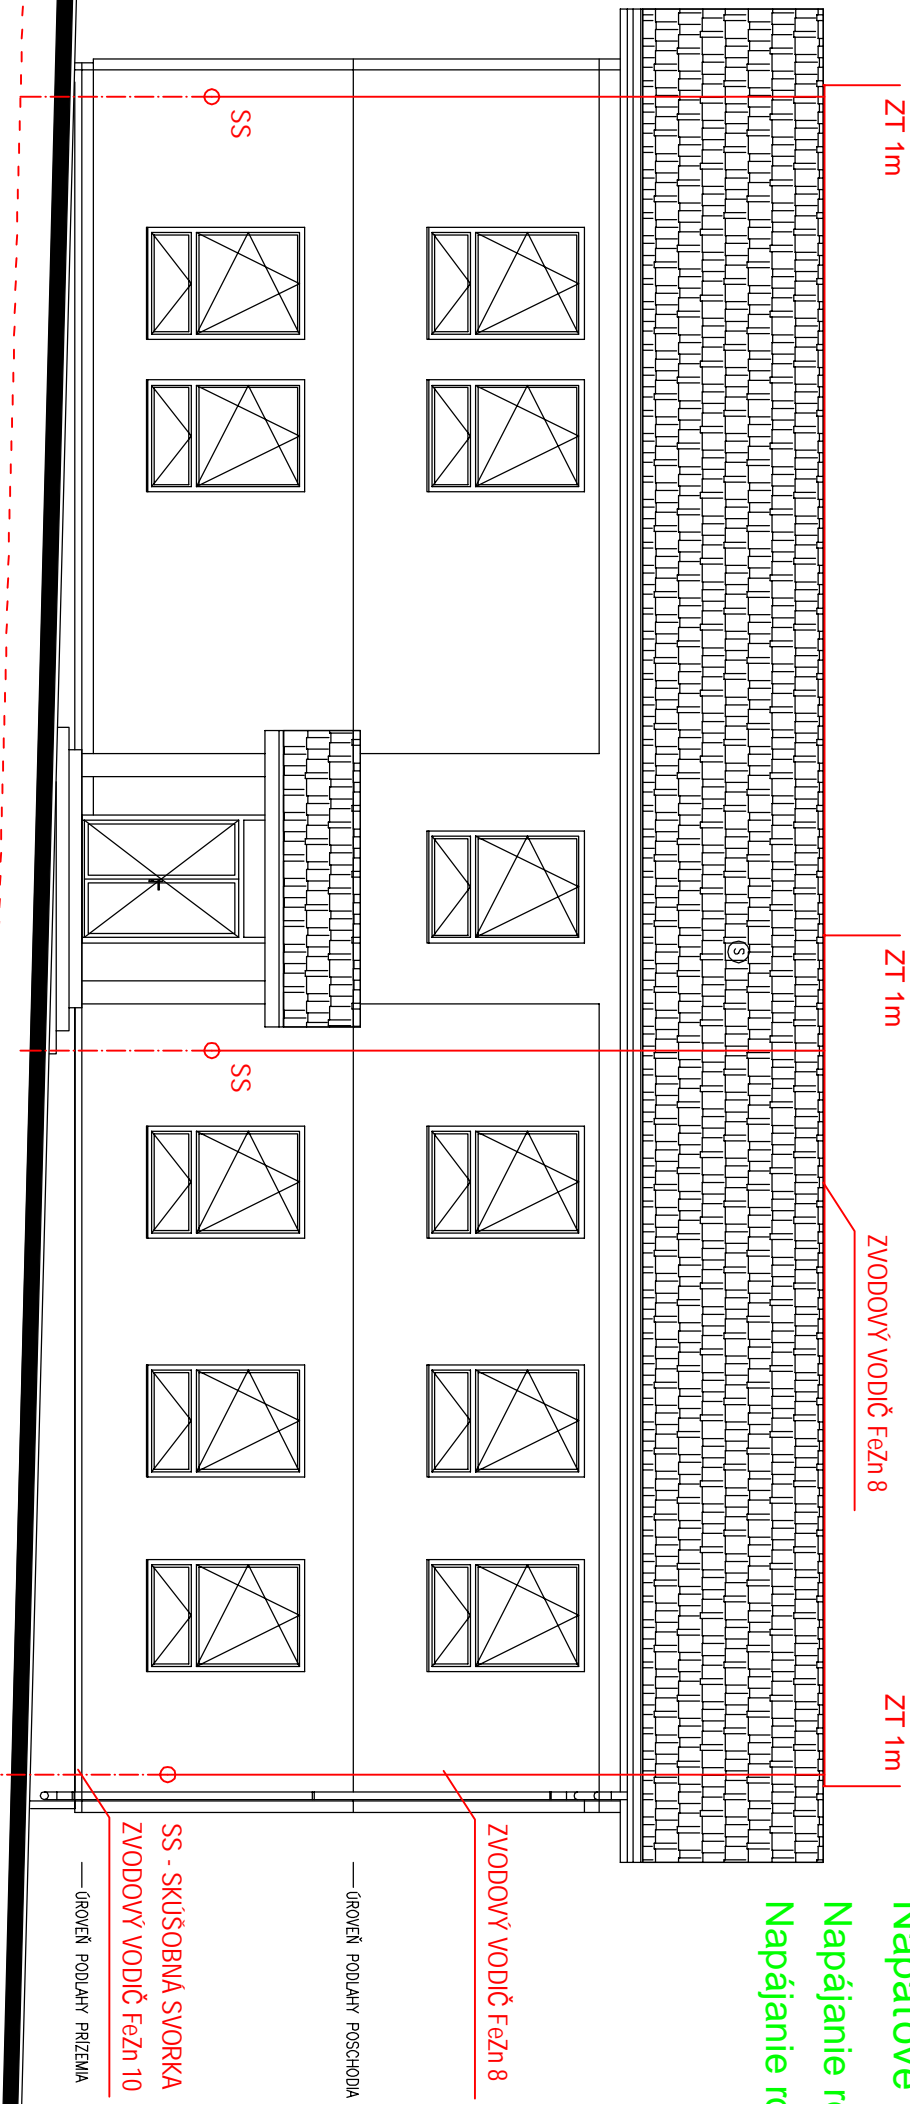

Napätové sústavy :

Napájanie rozvádzača RE : 3/PEN, ~50Hz, 400/230V, TN-C-S,
Napájanie rozvádzača RD : 3/NPE, ~50Hz, 400/230V, TN-S,

Ochrana pred úrazom elektr.

prúdov podľa STN 33 2000 - 4 - 41:


V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (čl.412):


- izolovaním živých častí
- zábranou, krytmi, umiestnením mimo dosah
- PRI PORUČKE (čl.413):
- samočinným odpojením napájania
- hlavným pospojovaním
- doplnkovým pospojovaním
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi

Legenda :

- SS - SKUŠOBNÁ SVORKA
- ZVODOVÝ VODIČ FeZn 8
- - - ZEMNICA PÁSOVINA FeZn 30x4
- - - ZVODOVÝ VODIČ FeZn 10
- | ZACHYTÁVACIA TYČ ZT 1m

SEVEROVÝCHODNÝ POHľad

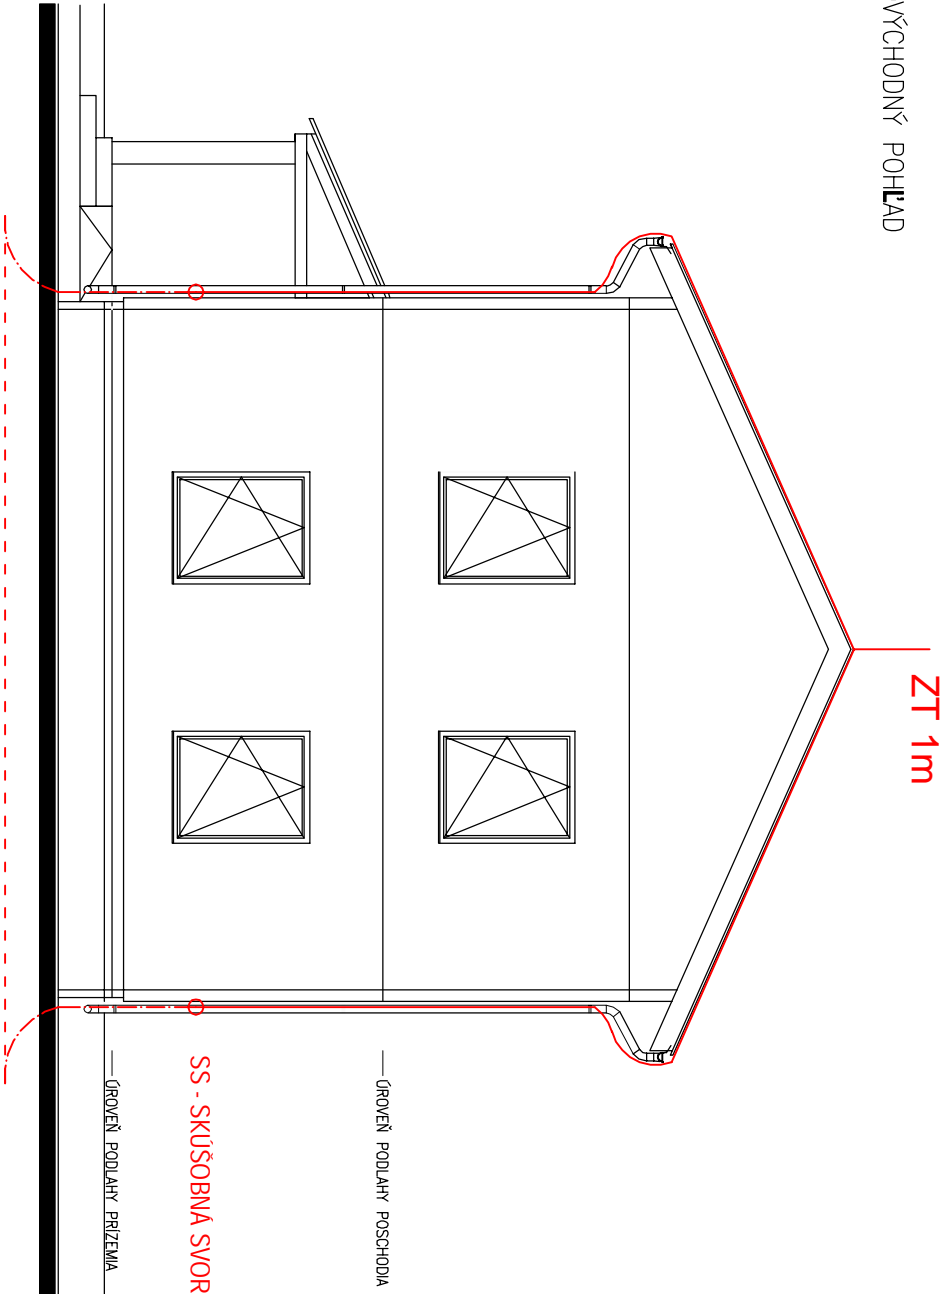

<div><div></div><div><div>RevPro</div><div>REVÍZIE</div><div>PROJEKTOVANIE</div></div></div>		<div><div>RevPro s.r.o.</div><div>Bernoláková 2, Lubica 059 71, web : www.revpro.sk iČO : 50962710 DIČ : 2120547825 tel : +421 908 278 182</div></div>		<div>ZODP. PROJEKTANT :</div> <div>Ing. Marek Wojtyczka</div>				<div>PEČIATKA :</div>	
		KRESLIL :		Ing. Marek Wojtyczka					
INVESTOR :		Názov stavby:		ČÍSLO ZÁKAZKY :		19/017			
Obec Jarabina		Komunitné centrum v obci Jarabina		ARCHIVNÉ ČÍSLO :		P-19/017			
Jarabina 58, 065 31		Jarabina č.56, parc.č. 127/1 k.ú. Jarabina		DÁTUM :		05/2019		PARE :	
ČASŤ :		ELEKTROINŠTALÁCIA		STUPEŇ :		PSP			
OBJEKT :		SO01-Komunitné centrum		FORMAT :		2xA4			
NÁZOV VÝKRESU :		Bleskozvod a uzemnenie		MIERKA :		-			
		Pohľad z boku		ČÍSLO VÝKRESU :		D-02			